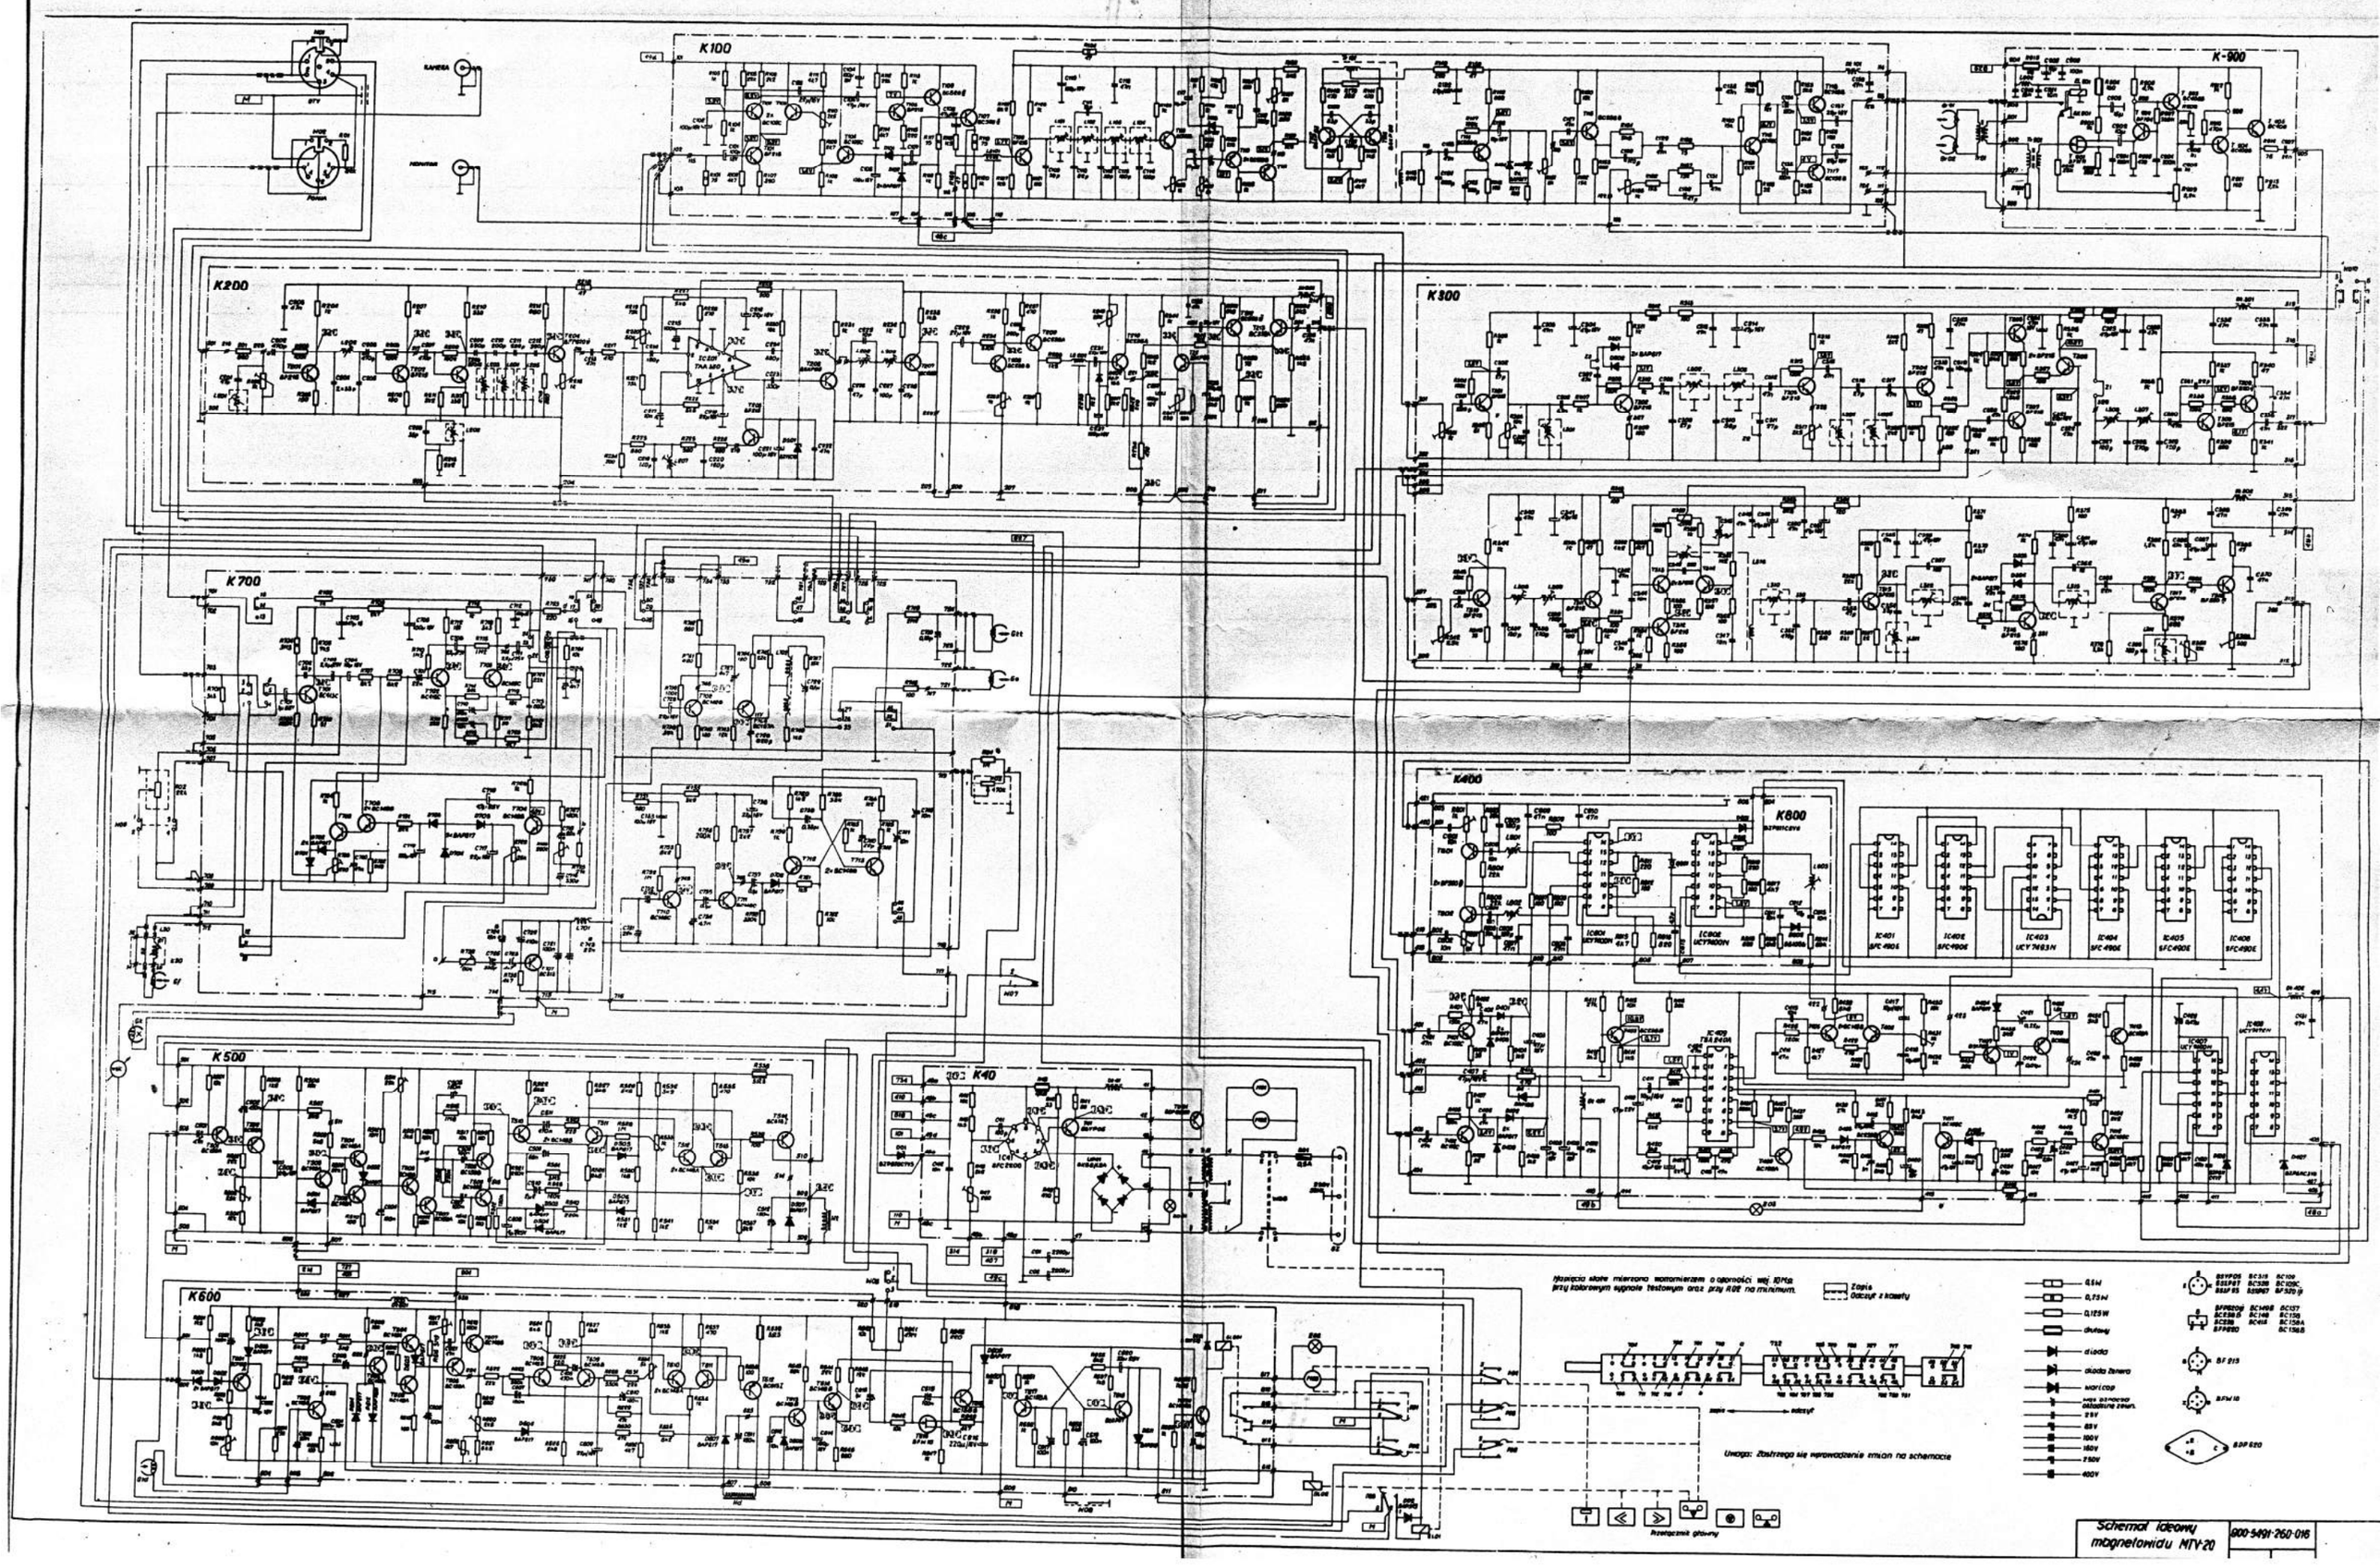
K100
K-900
K200
K300
K700
K400
K800
K500
K40
K600
Wyrzucia stałe mierzone woltomierzem o oporności wej 10MΩ przy zaborowym sygnale testowym oraz przy R02 na minimum.
Zapis
Odczyt z kasety
0,5W
0,75W
0,125W
drutowy
diode
diode Zenera
warcop
wg oznaczeń obudowy zener.
25V
50V
100V
150V
250V
400V
Uwaga: Zabrzeg nie wprowadzenie zmian na schemacie
Rozłączenie głowicy
Schemat ideowy magnetowidu MTV-20
900-5491-260-016